ภาพการตรวจสภาพถังดับเพลิง

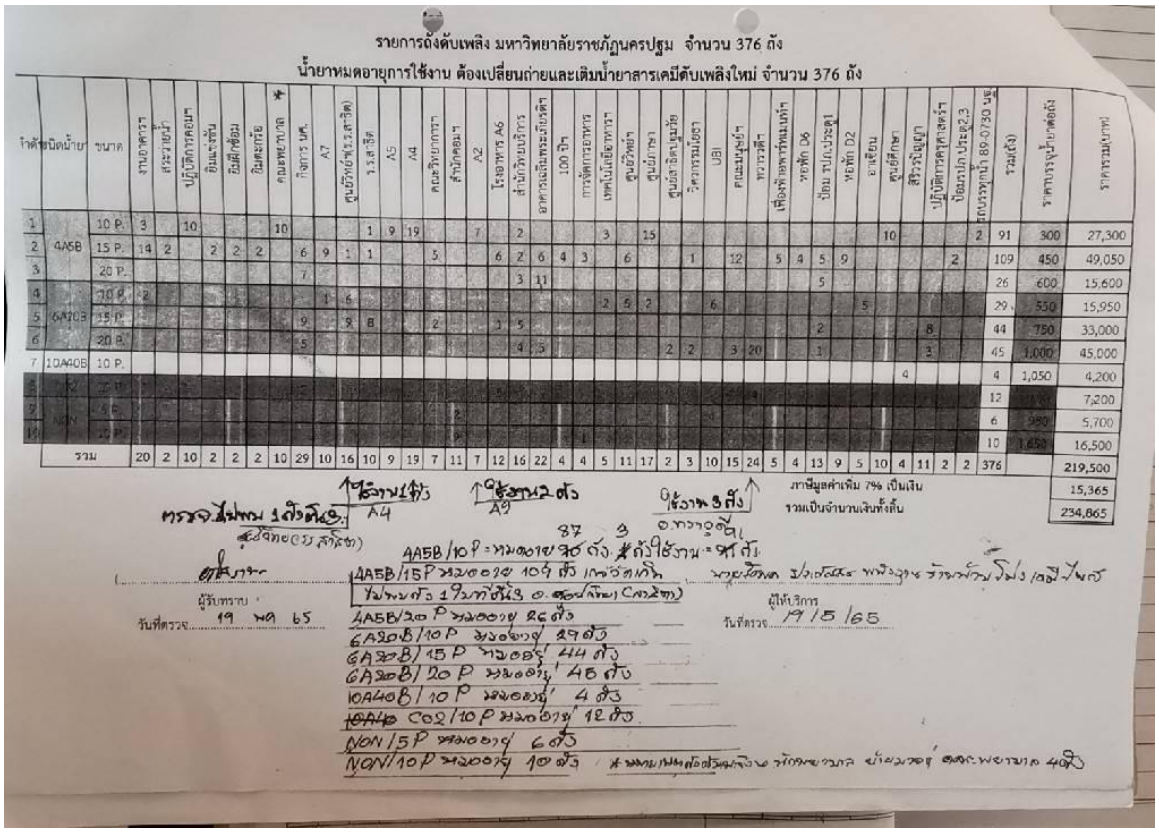

รายการถังดับเพลิง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 376 ถัง

น้ำยาหมดอายุการใช้งาน ต้องเปลี่ยนถ่ายและเติมน้ำยาสารเคมีดับเพลิงใหม่ จำนวน 376 ถัง

ลำดับ	ชนิดน้ำยา	ขนาด	งานอาคารฯ	สระว่ายน้ำ	ปฏิบัติการคอมฯ	ยิมแมรธอน	ยิมฝึกซ้อม	ยิมตะกร้อ	คณะพยาบาล	กิจการ นศ.	A7	ศูนย์วิทย์ฯ(ร.ร.สาธิต)	ร.ร.สาธิต	A5	A4	คณะวิทยาการฯ	สำนักคอมฯ	A2	โรงอาหาร A6	สำนักวิทยบริการ	อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ	100 ปี	การจัดการอาหาร	เทคโนโลยีอาหาร	ศูนย์ภาษา	ศูนย์วิจัย	ศูนย์อาเซียน	ศูนย์ปฏิบัติการ	วิศวกรรมโยธา	UBI	คณะมนุษย์ฯ	พวาวดี	เรือนพักอาจารย์	หอพัก D6	ป้อม รปภ.ประตู	หอพัก D2	อาเซียน	ศูนย์ศึกษา	สิรีวรปัญญา	ปฏิบัติการศูนย์ฯ	ป้อมรปภ.ประตู 2,3	ถังบรรจุน้ำยาดับเพลิง 189-0730 นฐ	รวม(ถัง)	ราคาบรรจุน้ำยาต่อถัง	ราคารวมทั้งหมด
1	4A5B	10 P.	3		10				10				1	9	19			7	2					3		15											10				2	91	300	27,300
2		15 P.	14	2		2	2	2		6	9	1	1			5			6	2	6	4	3		6			1		12		5	4	5	9					2		109	450	49,050
3		20 P.								7									3	11														5								26	600	15,600
4	6A20B	10 P.	2								1	6			1									2	5	2			6							5						29	550	15,950
5		15 P.								9		9	8			2		2	5															2					8			44	750	33,000
6		20 B.								5									4	5							2	2		3	20			3					3			45	1,000	45,000
7	10A40B	10 P.																																				4				4	1,050	4,200
8	CO2	10 P.																																								12	600	7,200
9	NON	5 P.															2																									6	950	5,700
10		10 P.																																								10	1,650	16,500
	รวม		20	2	10	2	2	2	10	29	10	16	10	9	19	7	11	7	12	16	22	4	4	5	11	17	2	3	10	15	24	5	4	13	9	5	10	4	11	2	2	376		219,500
																																												15,365
																																												234,865

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน

รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น

ใช้งาน 1 ถัง A4

ใช้งาน 2 ตัว A9

ใช้งาน 3 ถัง อาคารอื่น

87 3

ตรวจไม่พบ 1 ถังดับฯ (ชั้นที่ 2 ตึกวิทยาศาสตร์)

4A5B/10P = หมดอายุ 30 ถัง * ถังใช้งาน = 91 ถัง

4A5B/15P หมดอายุ 109 ถัง (เกณฑ์ตกเก็บ ไม่พบถัง 1 ใบที่อันใด อ. ตึกวิทยาศาสตร์)

4A5B/20P หมดอายุ 26 ถัง

6A20B/10P หมดอายุ 29 ถัง

6A20B/15P หมดอายุ 44 ถัง

6A20B/20P หมดอายุ 45 ถัง

10A40B/10P หมดอายุ 4 ถัง

~~10A40~~ CO2/10P หมดอายุ 12 ถัง

NON/5P หมดอายุ 6 ถัง

NON/10P หมดอายุ 10 ถัง * พบถังหมดอายุ ตึกพยาบาล ชั้นล่าง ตึกพยาบาล 4 ถัง

ผู้รับทราบ

วันที่ตรวจ 19 พค 65

ผู้ให้บริการ

วันที่ตรวจ 19/5/65

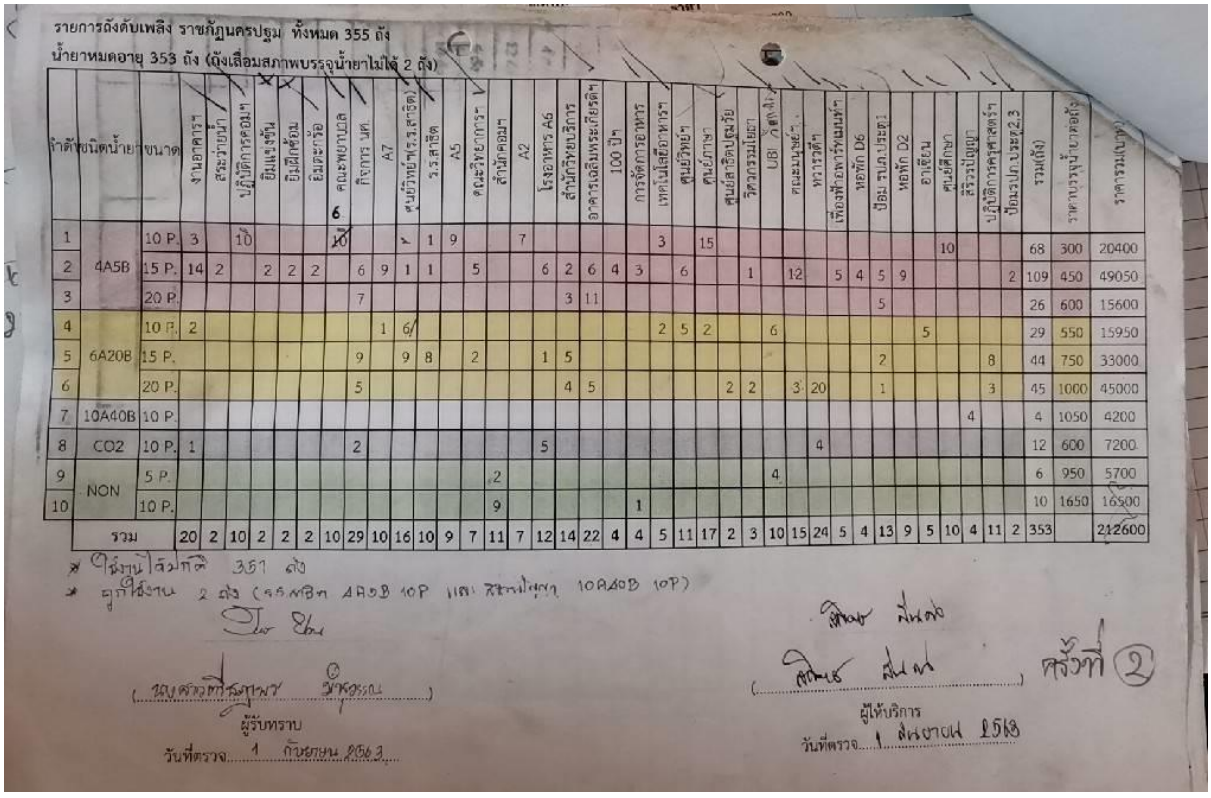

รายการถังดับเพลิง ราชภัฏนครปฐม ทั้งหมด 355 ถัง

น้ำยาหมดอายุ 353 ถัง (ถังเสื่อมสภาพบรรจุน้ำยาไม่ได้ 2 ถัง)

ลำดับ	ชนิดน้ำยา	ขนาด	งานอาคารฯ	สระว่ายน้ำ	ปฏิบัติการคอมฯ	ยิมแมรธอน	ยิมฝึกซ้อม	ยิมตะกร้อ	คณะพยาบาล	กิจการ นศ.	A7	ศูนย์วิทย์ฯ(ร.ร.สาธิต)	ร.ร.สาธิต	A5	คณะวิทยาการฯ	สำนักคอมฯ	A2	โรงอาหาร A6	สำนักวิทยบริการ	อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ	100 ปี	การจัดการอาหาร	เทคโนโลยีอาหาร	ศูนย์ภาษา	ศูนย์วิจัย	ศูนย์อาเซียน	ศูนย์ปฏิบัติการ	วิศวกรรมโยธา	UBI	คณะมนุษย์ฯ	พวาวดี	เรือนพักอาจารย์	หอพัก D6	ป้อม รปภ.ประตู	หอพัก D2	อาเซียน	ศูนย์ศึกษา	สิรีวรปัญญา	ปฏิบัติการศูนย์ฯ	ป้อมรปภ.ประตู 2,3	รวม(ถัง)	ราคาบรรจุน้ำยาต่อถัง	ราคารวมทั้งหมด
1	4A5B	10 P.	3		10				10				1	9			7							3		15																68	300	20400
2		15 P.	14	2		2	2	2		6	9	1	1			5			6	2	6	4	3		6			1		12		5	4	5	9					2	109	450	49050
3		20 P.								7										3	11													5								26	600	15600
4	6A20B	10 P.	2								1	6												2	5	2			6							5						29	550	15950
5		15 P.								9		9	8			2			1	5														2					8		44	750	33000
6		20 P.								5										4	5						2	2		3	20			1					3		45	1000	45000
7	10A40B	10 P.																																				4			4	1050	4200
8	CO2	10 P.	1							2									5												4										12	600	7200
9	NON	5 P.															2													4											6	950	5700
10		10 P.															9						1																		10	1650	16500
	รวม		20	2	10	2	2	2	10	29	10	16	10	9	7	11	7	12	14	22	4	4	5	11	17	2	3	10	15	24	5	4	13	9	5	10	4	11	2	353		212600

* ปีงบประมาณ 351 ถัง

* ถูกใช้งาน 2 ถัง (ตึกพิชิต A4 5B 10P และ สิรีวรปัญญา 10A40B 10P)

(นายศรายุทธ์ ชาญสุระนน)

ผู้รับทราบ

วันที่ตรวจ 1 กันยายน 2563

(สุพัฒน์ สันต์)

ผู้ให้บริการ

วันที่ตรวจ 1 สิงหาคม 2563

ครั้งที่ 2

น้ำยาหมดอายุ 353 ถัง (ถังเสื่อมสภาพบรรจุน้ำยาไม่ได้ 2 ถัง)

ลำดับ	ชนิดน้ำยา	ขนาด	งานอาคารฯ	สระว่ายน้ำ	ปฏิบัติการคอมฯ	ยิมแข่งขัน	ยิมฝึกซ้อม	ยิมตะกร้อ	คณะพยาบาล	กิจการ นศ.	A7	ศูนย์วิทย์ฯ(ร.ร.สาธิต)	ร.ร.สาธิต	A5	คณะวิทยาการฯ	สำนักคอมฯ	A2	โรงอาหาร A6	สำนักวิทยบริการ	อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ	100 ปีฯ	การจัดการอาหาร	เทคโนโลยีอาหารฯ	ศูนย์วิทย์ฯ	ศูนย์ภาษา	ศูนย์สาธิตปฐมวัย	วิศวกรรมโยธา	UBI	คณะมนุษย์ฯ	ทวารวดีฯ	เมืองฟ้าพาร์ทเมนท์ฯ	หอพัก D6	ป้อม รปภ.ประตู1	หอพัก D2	อาเซียน	ศูนย์ศึกษา	สิรีวรปัญญา	ปฏิบัติการจุลศาสตร์ฯ	ป้อมรปภ.ประตู2,3	รวม(ถัง)	ราคาบรรจุน้ำยาต่อถัง	ราคารวม(บาท)
1	4A5B	10 P.	3		10				10				1	9			7						3		15										10				68	300	20400
2		15 P.	14	2		2	2	2		6	9	1	1		5			6	2	6	4	3		6			1		12		5	4	5	9				2	109	450	49050
3		20 P.								7									3	11													5						26	600	15600
4	6A20B	10 P.	2								1	6											2	5	2		6								5				29	550	15950
5		15 P.								9		9	8		2			1	5														2				8		44	750	33000
6		20 P.								5									4	5						2	2		3	20			1				3		45	1000	45000
7	10A40B	10 P.																																		4			4	1050	4200
8	CO2	10 P.	1							2								5												4									12	600	7200
9	NON	5 P.														2												4											6	950	5700
10		10 P.														9						1																	10	1650	16500
	รวม		20	2	10	2	2	2	10	29	10	16	10	9	7	11	7	12	14	22	4	4	5	11	17	2	3	10	15	24	5	4	13	9	5	10	4	11	2	353		212600

ESI ~~[illegible]~~ ห้อง ฝกที่.
1 ถัง 6A20B|20 P ศูนย์ชั่วคราว 2 เกจตก 1 จ.ทราวดี = 3 ถัง
1 ถัง 6A20B|10 P ปั๊มลมปฏิการคอมพิวเตอร์ชั่วคราว 4 1 เกจตก

(.....)
ผู้รับทราบ
วันที่ตรวจ 14 ธันวาคม 2563

(นางอัจฉรา ปราชัสสร)
ผู้ให้บริการ
วันที่ตรวจ 14 ธันวาคม 2563

ครั้งที่ 3

รายการถังดับเพลิง ราชภัฏนครปฐม ทั้งหมด 355 ถัง
น้ำยาหมดอายุ 353 ถัง (ถังเสื่อมสภาพบรรจุน้ำยาไม่ได้ 2 ถัง)

ลำดับ	ชนิดน้ำยา	ขนาด	งานอาคารฯ	สระว่ายน้ำ	ปฏิบัติการคอมฯ	ยิมแข่งขัน	ยิมฝึกซ้อม	ยิมตะกร้อ	คณะพยาบาล	กิจการ นศ.	A7	ศูนย์วิทย์ฯ(ร.ร.สาธิต)	ร.ร.สาธิต	A5	คณะวิทยาการฯ	สำนักคอมฯ	A2	โรงอาหาร A6	สำนักวิทยบริการ	อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ	100 ปีฯ	การจัดการอาหาร	เทคโนโลยีอาหารฯ	ศูนย์วิทย์ฯ	ศูนย์ภาษา	ศูนย์สาธิตปฐมวัย	วิศวกรรมโยธา	UBI	คณะมนุษย์ฯ	ทวารวดีฯ	เมืองฟ้าพาร์ทเมนท์ฯ	หอพัก D6	ป้อม รปภ.ประตู1	หอพัก D2	อาเซียน	ศูนย์ศึกษา	สิรีวรปัญญา	ปฏิบัติการจุลศาสตร์ฯ	ป้อมรปภ.ประตู2,3	รวม(ถัง)	ราคาบรรจุน้ำยาต่อถัง	ราคารวม(บาท)
1	4A5B	10 P.	3		10				10				1	9			7						3		15										10				68	300	20400
2		15 P.	14	2		2	2	2		6	9	1	1		5			6	2	6	4	3		6			1		12		5	4	5	9				2	109	450	49050
3		20 P.								7									3	11													5						26	600	15600
4	6A20B	10 P.	2								1	6											2	5	2		6								5				29	550	15950
5		15 P.								9		9	8		2			1	5														2				8		44	750	33000
6		20 P.								5									4	5						2	2		3	20			1				3		45	1000	45000
7	10A40B	10 P.																																		4			4	1050	4200
8	CO2	10 P.	1							2								5												4									12	600	7200
9	NON	5 P.														2												4											6	950	5700
10		10 P.														9						1																	10	1650	16500
	รวม		20	2	10	2	2	2	10	29	10	16	10	9	7	11	7	12	14	22	4	4	5	11	17	2	3	10	15	24	5	4	13	9	5	10	4	11	2	353		212600
											① ชั้นพื้น 1 ชั้น		① ชั้นพื้น 1 ชั้น			① ชั้นพื้น 2 ชั้น								① ชั้นพื้น 1 ชั้น						① ชั้นพื้น (ชั้น)			① ชั้นพื้น 2 ชั้น			① ชั้นพื้น 1 ชั้น						

นางสาวตรีชฎาพร ชำสุวรรณ

(.....)

ครั้งที่ 4

รายการถังดับเพลิง ราชภัฏนครปฐม ทั้งหมด 355 ถัง

น้ำยาหมดอายุ 353 ถัง (ถังเสื่อมสภาพบรรจุน้ำยาไม่ได้ 2 ถัง)

ลำดับ	ชนิดน้ำยา	ขนาด	งานอาคารฯ	สระว่ายน้ำ	ปฏิบัติการคอมฯ	ยิมแข่งขัน	ยิมฝึกซ้อม	ยิมตะกร้อ	คณะพยาบาล	กิจการ นศ.	A7 ศูนย์วิทย์ฯ(ร.ร.สาธิต)	ร.ร.สาธิต	A5	คณะวิทยาการฯ	สำนักคอมฯ	A2	โรงอาหาร A6	สำนักวิทยบริการ	อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ	100 ปีฯ	การจัดการอาหาร	เทคโนโลยีอาหารฯ	ศูนย์วิทย์ฯ	ศูนย์ภาษา	ศูนย์ภาษาฯ	วิศวกรรมโยธา	UBI	คณะมนุษย์ฯ	หรวรสิทฯ	เฟืองฟ้าพาร์เมนท์ฯ	หอพัก D6	ป้อม รปภ.ประตู1	หอพัก D2	อาเจียน	ศูนย์ศึกษา	สิริวรปัญญา	ปฏิบัติการศูนย์ฯ	ป้อมรปภ.ประตู2,3	รวม(ถัง)	ราคาบรรจุน้ำยาต่อถัง	ราคารวม(บาท)
1	4A5B	10 P.	3		10				10				1	9			7						3		15										10				68	300	20400
2		15 P.	14	2		2	2	2		6	9	1	1		5			6	2	6	4	3		6			1		12		5	4	5	9					2	109	450	49050
3		20 P.								7									3	11													5							26	600	15600
4	6A20B	10 P.	2								1	6											2	5	2			6							5					29	550	15950
5		15 P.								9		9	8		2			1	5														2					8		44	750	33000
6		20 P.								5									4	5						2	2		3	20			1					3		45	1000	45000
7	10A40B	10 P.																																		4			4	1050	4200
8	CO2	10 P.	~~2~~							~~2~~								5												4									12	600	7200
9	NON	5 P.														~~2~~												4											6	950	5700
10		10 P.														9						1																	10	1650	16500
	รวม		20	2	10	2	2	2	10	29	10	16	10	9	7	11	7	12	14	22	4	4	5	11	17	2	3	10	15	24	5	4	13	9	5	10	4	11	2	353		212600

(.....)

ผู้รับทราบ

วันที่ตรวจ.....

(.....)

ผู้ให้บริการ

วันที่ตรวจ 13-14/9/64

ครั้งที่ 6

รายการถังดับเพลิง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 376 ถัง

น้ำยาหมดอายุการใช้งาน ต้องเปลี่ยนถ่ายและเติมน้ำยาสารเคมีดับเพลิงใหม่ จำนวน 376 ถัง

ลำดับ	ชนิดน้ำยา	ขนาด	งานอาคารฯ	สระว่ายน้ำ	ปฏิบัติการคอมฯ	ยิมแข่งขัน	ยิมฝึกซ้อม	ยิมตะกร้อ	คณะพยาบาล	กิจการ นศ.	A7 ศูนย์วิทย์ฯ(ร.ร.สาธิต)	ร.ร.สาธิต	A5	A6	คณะวิทยาการฯ	สำนักคอมฯ	A2	โรงอาหาร A6	สำนักวิทยบริการ	อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ	100 ปีฯ	การจัดการอาหาร	เทคโนโลยีอาหารฯ	ศูนย์วิทย์ฯ	ศูนย์ภาษา	ศูนย์ภาษาฯ	วิศวกรรมโยธา	UBI	คณะมนุษย์ฯ	หรวรสิทฯ	เฟืองฟ้าพาร์เมนท์ฯ	หอพัก D6	ป้อม รปภ.ประตู1	หอพัก D2	อาเจียน	ศูนย์ศึกษา	สิริวรปัญญา	ปฏิบัติการศูนย์ฯ ปิ่นรปภ.ประตู2,3	ถังบรรจุน้ำ 89 0750 นศ.	รวม(ถัง)	ราคาบรรจุน้ำยาต่อถัง	ราคารวม(บาท)
1	4A5B	10 P.	3		10				10			1	9	19			7		2																				2	91	300	27,300
2		15 P.	14	2		2	2		6	9	1	1			5			6	2	6	4	3		6			1		12		5	4	5	9				2		109	450	49,050
3		20 P.								7									3	11													5							26	600	15,600
4	6A20B	10 P.	2								1	6											2	5	2			6							5					29	550	15,950
5		15 P.								9		9	8		2			1	5														2				8			44	750	33,000
6		20 P.								5									4	5						2	2		3	20			1				3			45	1,000	45,000
7	10A40B	10 P.																																		4			4	1,050	4,200
8	CO2	10 P.								2								5												4									12	600	7,200
9	NON	5 P.													2											4													6	950	5,700
10		10 P.													9						1																		10	1,650	16,500
	รวม		20	2	10	2	2	2	10	29	10	16	10	9	19	7	11	7	12	16	22	4	4	5	11	17	2	3	10	15	24	5	4	13	9	5	10	4	11	2	2	376		219,500
																																										15,365
																																										234,865

ผู้รับทราบ

วันที่ตรวจ 4/2/65

ผู้ให้บริการ

วันที่ตรวจ.....

ครั้งที่ 7